



Схема поверки ТТ с номинальными первичными токами до 5000 А при использовании Комплекта К6900

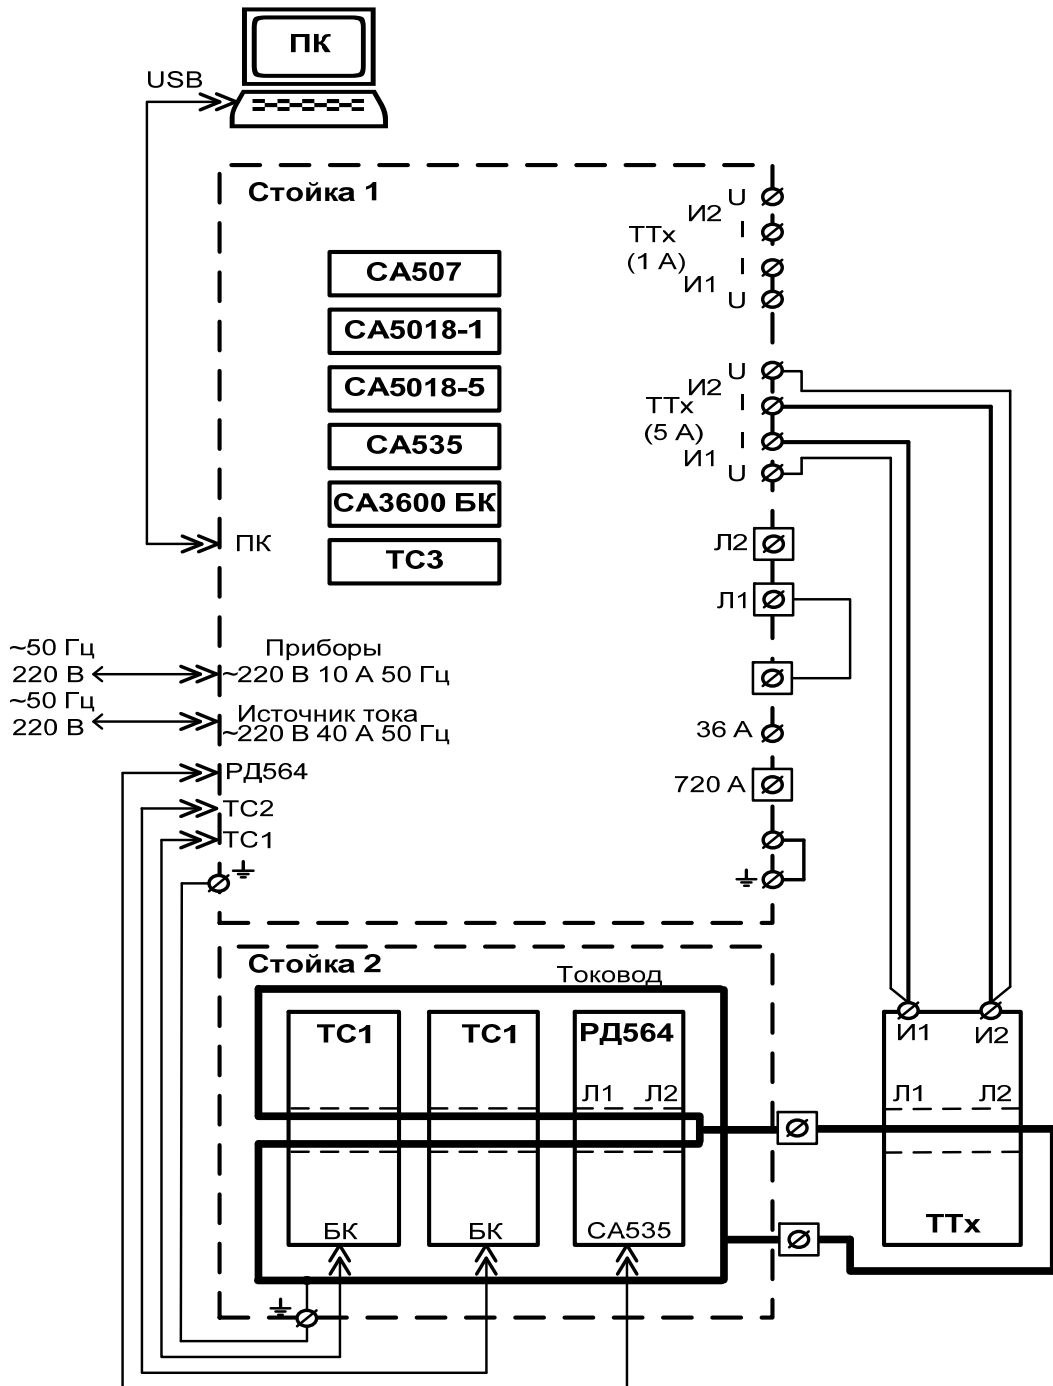

K6901

Схема поверки ТТ с номинальными первичными токами до 600 А при использовании Комплекта K6901

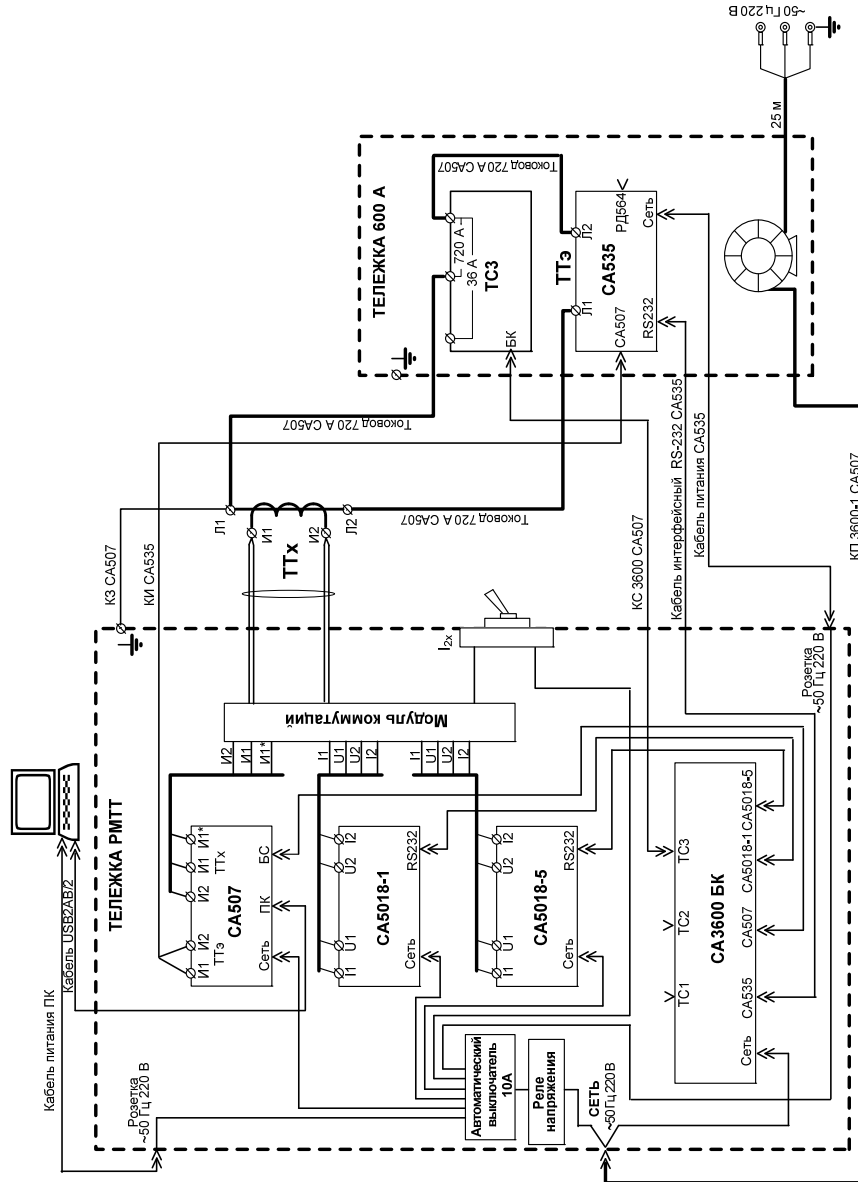

K6902

Схема поверки ТТ с номинальными первичными токами до 600 А при использовании Комплекта K6902

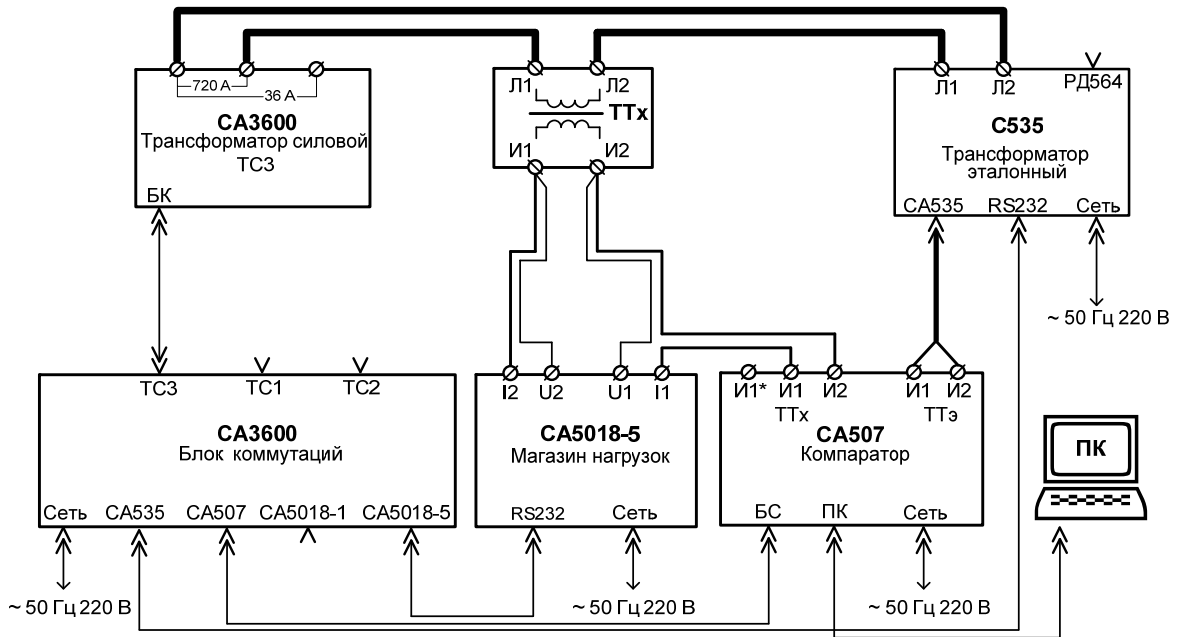


Схема поверки ТТ с номинальными первичными токами до 5000 А при использовании Комплекта K6902

